



Научно-
производственное
предприятие

614067, Пермь, улица Марии Загуменных, 14А
+7 (342) 214-75-75 / info@tik.ru
tik.ru

Опросный лист заказа

Выберите необходимые параметры 
Оставьте контактную информацию

- ☐ Запрос предложения
☐ Покупка / Тендер
☒ Сущ. система (Сервис / ЗИП)

Контактное лицо, Ф.И.О.

Должность

Компания

Адрес

Телефон

Email:

Конечный заказчик

Подразделение / филиал

ИНН

КПП

ОГРН


Местоположение / площадка

Установка

Примечание

Преобразователь TİK-DSA1315

тип: трансмиттер

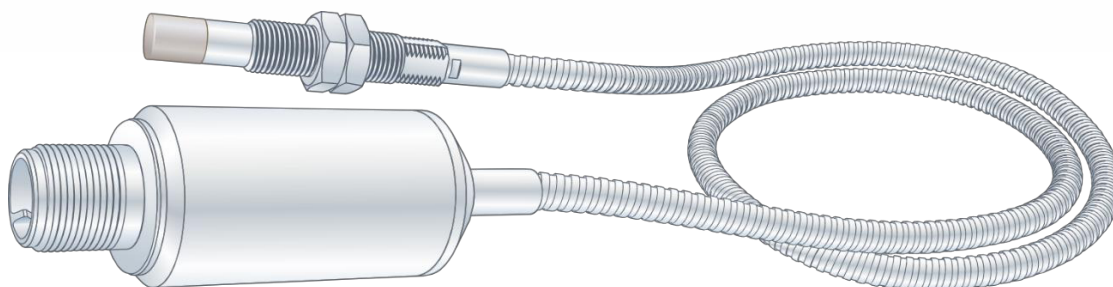

Корпус: металлический, на кабеле датчика

Выходная величина: виброперемещение, в оценке размах

Количество входов: один

Тип выходного сигнала: статический, токовая петля 4-20 мА

Напряжение питания: от 12 до 24 В

TİK-DSA1315.EE.010.G

Диапазон показаний

код виброперемещение, мкм

- ☐ 01 — 0 - 100
- ☐ 02 — 0 - 125
- ☒ 03 — 0 - 250
- ☐ 04 — 0 - 500
- ☐ 05 — 0 - 1000
- ☐ 06 — 0 - 2000

Длина системы,
1 метрМатериал калибровки
сталь 40X, если не выбрана другая


- | | |
|--|---------------------------------|
| ☐ 38ХМ * | ☐ 12ХН3А |
| ☒ 42ХФА * | ☐ 12Х18Н10Т |
| ☐ 35 | ☐ 18Х2Н4ВА |
| ☐ 45 | ☐ 20Х13 |
| ☐ 320 | ☐ 30Х13 |
| ☐ Ст3пс | ☐ 38Х2Н2МА |
| ☐ 09Г2С | ☐ 40ХН2МА |
| ☐ 07Х16Н4Д4Б | ☐ SD1.4501 |
| ☐ 08Х18Н10Т | ☐ SM45C |
| ☐ 8ХН3МФА | ☐ _____ |

* аналог AISI 4140 (42CrMo4 / 1.7225)



Возможна калибровка с другим материалом.
Необходимо предоставить образец: диск
диаметром не менее 70 мм, толщиной 20 мм.

Вихретоковый датчик для интегрированного решения

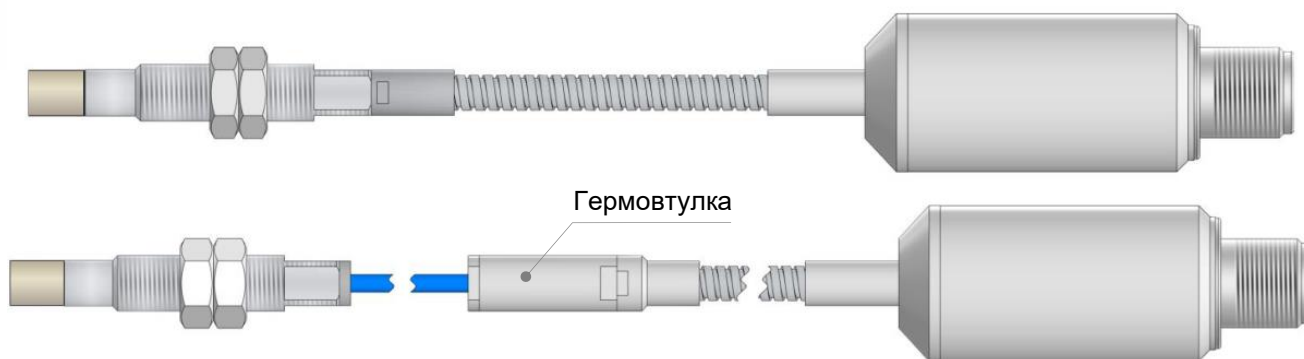

DSX.3B.CC.TD.010.FF.HH

Диаметр измерительной головки

код мм

- ☐ 0 — 6,8
☒ 1 — 8,2
☐ 2 — 14,5
☐ 3 — 22,5

Резьба / датчик

- ☒ **A** — основная
 M8 × 1 / DS0
 M10 × 1 / DS1
 M16 × 1 / DS2
 M24 × 1 / DS3
☐ **B** — дополнительная
 M10 × 1 / DS0
 M12 × 1 / DS1
 M20 × 1,5 / DS2
☐ **C** — дюймовая
 3/8 – 24 UNF / DS0, DS1
 5/8 – 18 UNF / DS1

Длина корпуса, шаг 10 мм

код мм

- ☐ 02 — 20, минимальная
☒ 04 — 40
☐ 06 — 60
☐ 10 — 100, максимальная для DS0
☐ 15 — 150, максимальная для DS1, DS2, DS3
☐ укажите нужный размер

Длина кабеля до гермовтулки, шаг 0,10 м

код м

- ☐ 002 — 0,2, минимальная
☐ 004 — 0,4
☐ 006 — 0,6
☐ 008 — 0,8, максимальная
☒ 000 укажите нужный размер (000 – без гермовтулки)

Исполнение интегрированного кабеля


- ☒ **DN4** — металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4
☐ **NP4** — металлорукав, нержавеющая сталь P3-НП-4 + ПВХ-оболочка
☐ **NF4** — металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4 + FEP-оболочка
☐ **KN4** — гермовтулка, металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4
☐ **KP4** — гермовтулка, металлорукав, нержавеющая сталь P3-НП-4 + ПВХ-оболочка
☐ **KF4** — гермовтулка, металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4 + FEP-оболочка

Длина безрезьбовой части, шаг 10 мм

код мм

- ☒ 00 — 0, стандартное исполнение
☐ укажите нужный размер

Кабель соединительный

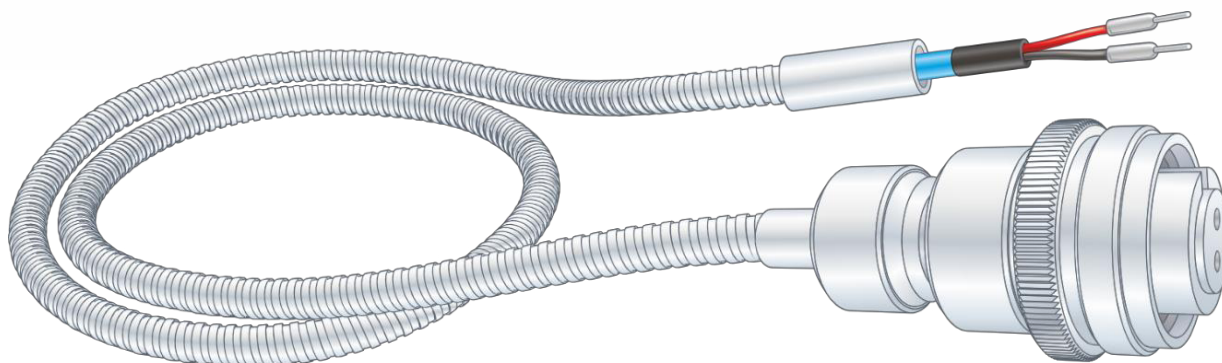

TİK-EC1.AAA.BB

Длина

код метры

☒ 040 — 4,0☐ 090 — 9,0☐ укажите нужный размер

Исполнение кабеля

Металлорукав

☒ DN6 — нержавеющая сталь P3-H-6☐ NP6 — нержавеющая сталь P3-НП-6 + ПВХ-оболочка☐ NF6 — нержавеющая сталь P3-H-6 + FEP-оболочка