



Научно-
производственное
предприятие

614067, Пермь, улица Марии Загуменных, 14А
+7 (342) 214-75-75 / info@tik.ru
tik.ru

Опросный лист заказа

Выберите необходимые параметры 
Оставьте контактную информацию

- ☐ Запрос предложения
☐ Покупка / Тендер
☒ Сущ. система (Сервис / ЗИП)

Контактное лицо, Ф.И.О.

Должность

Компания

Адрес

Телефон

Email:

Конечный заказчик

Подразделение / филиал

ИНН

КПП

ОГРН

Местоположение / площадка

Установка

Примечание

ТИК

Заказ №


Дата

Количество

Опросный лист

Преобразователь ТИК-DSA1415

тип: трансмиттер

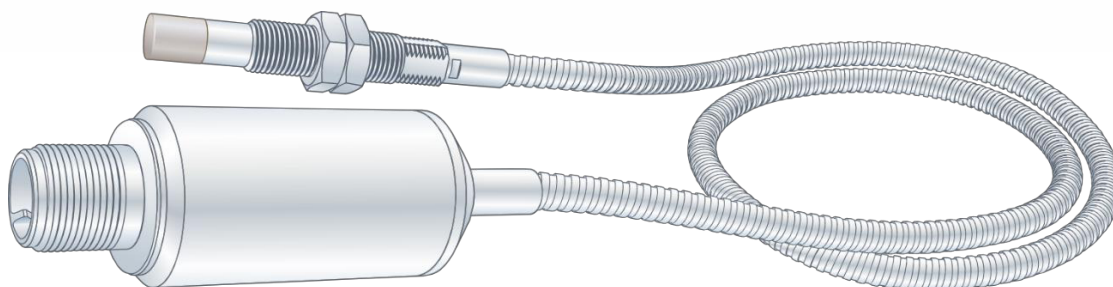

Корпус: металлический, на кабеле датчика

Выходная величина: зазор, в оценке среднего

Количество входов: один

Тип выходного сигнала: статический, токовая петля 4-20 мА

Напряжение питания: от 12 до 24 В

ТИК-DSA1415.EE.010.G

Диапазон показаний

Длина системы,
1 метр

Диапазон показания, мм

Коэффициент
преобразования
мА/мм (по ISO)Материал калибровки
сталь 40Х, если не выбрана другая

код	зазор*, мм	DS0	DS1	DS2	DS3	
☐ 10	0,15 - 2,15					
☐ 11	0,2 - 2,2	2	2	—	—	8
☒ 12	0,25 - 2,25					
☐ 13	0,25 - 2,3	2	2	—	—	7,87 (по API)
☐ 15	0,25 - 2,75	2,5	2,5	—	—	6,4 **
☐ 16	0,5 - 2,5	—	—	2	—	8
☐ 17	0,3 - 4,3	—	—	4	—	4 (~3,94 по API)
☐ 18	0,5 - 4,5	—	—	5	—	3,2 **
☐ 19	0,5 - 5,5	—	—	—	4	4 (~3,94 по API)
☐ 20	5,5 - 9,5	—	—	—	8	2
☐ 21	1,0 - 9,0	—	—	—	12	1,33 **
☐ 22	0,75 - 12,75	—	—	—		

- | | |
|--|---------------------------------|
| ☐ 38ХМ * | ☐ 12ХН3А |
| ☒ 42ХФА * | ☐ 12Х18Н10Т |
| ☐ 35 | ☐ 18Х2Н4ВА |
| ☐ 45 | ☐ 20Х13 |
| ☐ 320 | ☐ 30Х13 |
| ☐ Ст3пс | ☐ 38Х2Н2МА |
| ☐ 09Г2С | ☐ 40ХН2МА |
| ☐ 07Х16Н4Д4Б | ☐ SD1.4501 |
| ☐ 08Х18Н10Т | ☐ SM45C |
| ☐ 8ХН3МФА | ☐ _____ |


* аналог AISI 4140 (42CrMo4 / 1.7225)

Возможна калибровка с другим материалом.
Необходимо предоставить образец: диск
диаметром не менее 70 мм, толщиной 20 мм.

* Начало и конец диапазона показания зазора зависят от целевой поверхности: материала вала (мишени), диаметра (типа) наконечника бесконтактного датчика, длины измерительной системы преобразователя и др. факторов, и могут отличаться от указанных в таблице. Приоритетно обеспечивается заказанный диапазон показаний.

** Возможность заказа данного исполнения уточняйте у своего менеджера.

Вихретоковый датчик для интегрированного решения

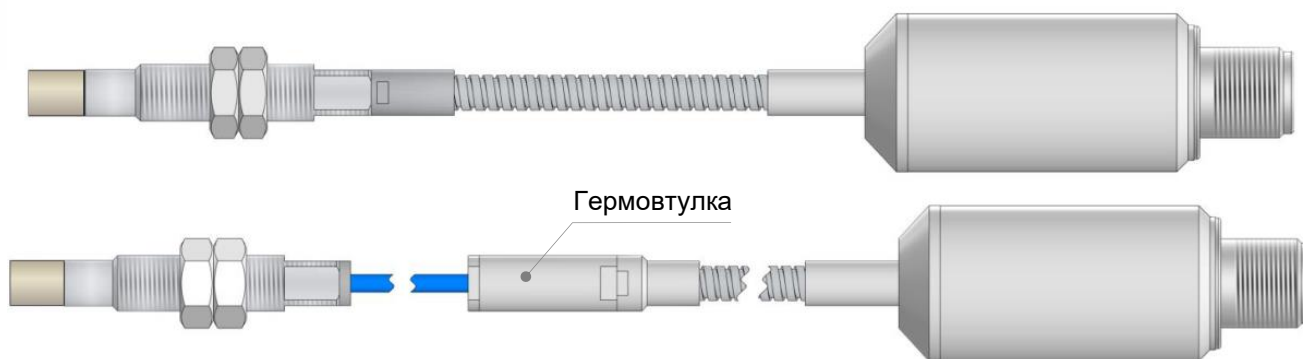

DSX.3B.CC.DD.010.FF.HH

Диаметр измерительной головки

код мм

- ☐ 0 — 6,8
☒ 1 — 8,2
☐ 2 — 14,5
☐ 3 — 22,5

Резьба / датчик

- ☒ **A** — основная ☐ **B** — дополнительная

M8 × 1 / DS0 M10 × 1 / DS0

M10 × 1 / DS1 M12 × 1 / DS1

M16 × 1 / DS2 M20 × 1,5 / DS2

M24 × 1 / DS3

- ☐ **C** — дюймовая

3/8 – 24 UNF / DS0, DS1

5/8 – 18 UNF / DS1

Длина корпуса, шаг 10 мм

код мм

- ☐ 02 — 20, минимальная
☒ 04 — 40
☐ 06 — 60
☐ 10 — 100, максимальная для DS0
☐ 15 — 150, максимальная для DS1, DS2, DS3
☐ укажите нужный размер

Длина кабеля до гермовтулки, шаг 0,1 м

код м

- ☐ 002 — 0,2, минимальная
☐ 004 — 0,4
☐ 006 — 0,6
☐ 008 — 0,8, максимальная
☒ 000 укажите нужный размер (000 – без гермовтулки)

Исполнение интегрированного кабеля


- ☒ **DN4** — металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4
☐ **NP4** — металлорукав, нержавеющая сталь P3-HP-4 + ПВХ-оболочка
☐ **NF4** — металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4 + FEP-оболочка
☐ **KN4** — гермовтулка, металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4
☐ **KP4** — гермовтулка, металлорукав, нержавеющая сталь P3-HP-4 + ПВХ-оболочка
☐ **KF4** — гермовтулка, металлорукав, нержавеющая сталь P3-H-4 + FEP-оболочка

Длина безрезьбовой части, шаг 10 мм

код мм

- ☒ 00 — 0, стандартное исполнение
☐ укажите нужный размер

Кабель соединительный

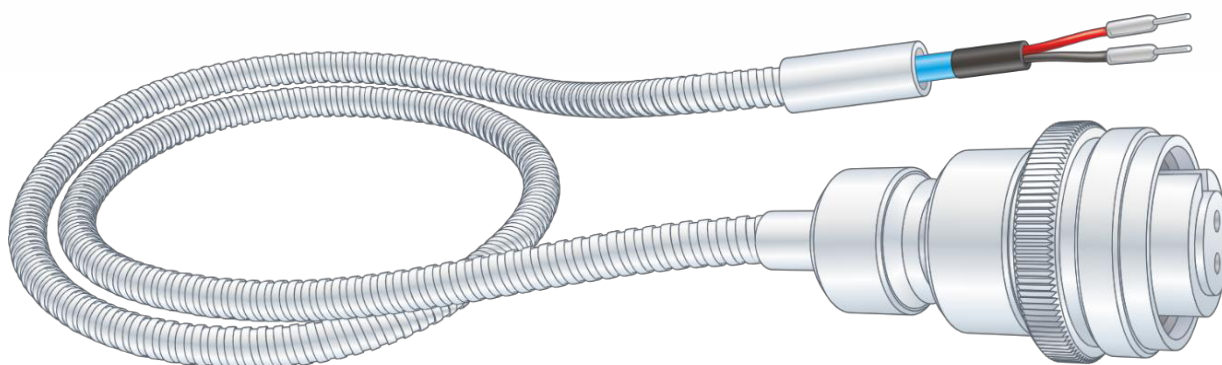

TİK-EC1.AAA.BB

Длина

код метры

☒ 040 — 4,0☐ 090 — 9,0☐ укажите нужный размер

Исполнение кабеля

Металлорукав

☒ DN6 — нержавеющая сталь P3-H-6☐ NP6 — нержавеющая сталь P3-НП-6 + ПВХ-оболочка☐ NF6 — нержавеющая сталь P3-H-6 + FEP-оболочка